

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten !

Erstellt mit ELCAD (R) 7.3.0

Alle Leitungen ohne Querschnittsangaben sind \z7 \z8 \z9 mm<sup>2</sup>



### Symboltyp: 16 (Info-Fenster)

Das Info-Fenster überträgt Texte aus einem oder mehreren Quellsymbol/-en in alle Symbole, wobei das Info-Fenster nur blattbezogen und somit nicht blattübergreifend

Wenn das Symbol INFO-Fenster mit dem Code 4 versehen wird, so können mehrere INFO-Fenster mit gleichem Namen verknüpft werden, d.h., alle Texte werden in gleichnamigen Fenster übertragen.

Als Textquellen dienen Symbole mit der Codennummer 1009.  
In diesem Dialog steht auch, in welche Codes der Text übertragen werden soll.

kommentar in "m1" aendern und dann "eoa" in der kommandozeile eingeben

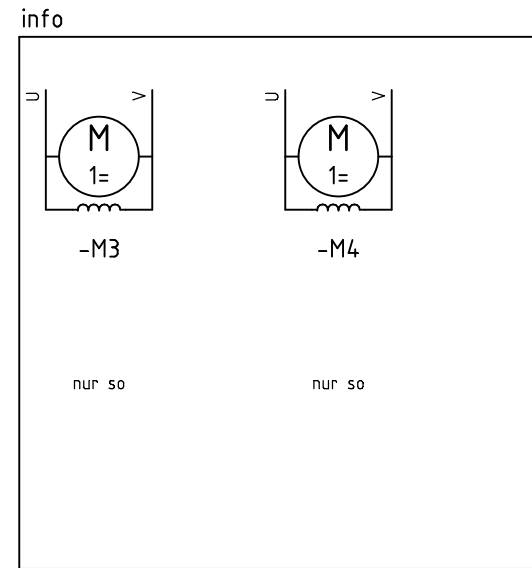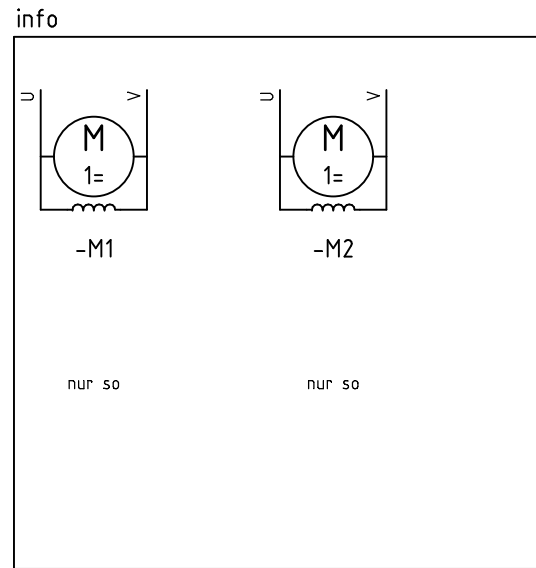

		Datum	26.02.2004	\z2		Test	\z4	
		Bearbeiter	\z6			Blatt		+C1
		Geprüft				E3		
R. Änderung	Datum	Name	Norm	Ursprung	Ersatz für	Ersatz durch	1009_typ16	Blatt 1
1						Einspeisung		1 Bl.